


Installations- und Funktionsplan

Für die Kombination eines delta Eis-Wasserkühlgerätes mit einem DELTAMATIC Wassermisch- und Dosiergerät (2 Wasserzuläufe). Die Kühlwasserleitung wird gemäß Plan unter Verwendung von 2 Dreiwegeventilen 1/2" bzw. 3/4" installiert:

Durch Veränderung der Hebelstellung beider Ventile kann die gewünschte Zufuhr von gekühltem Wasser gemäß der Darstellungen A und B gewählt werden.

Stellung A:

Normalfunktion: Mischen Warm- und Leitungswasser
Hebelstellung senkrecht nach unten

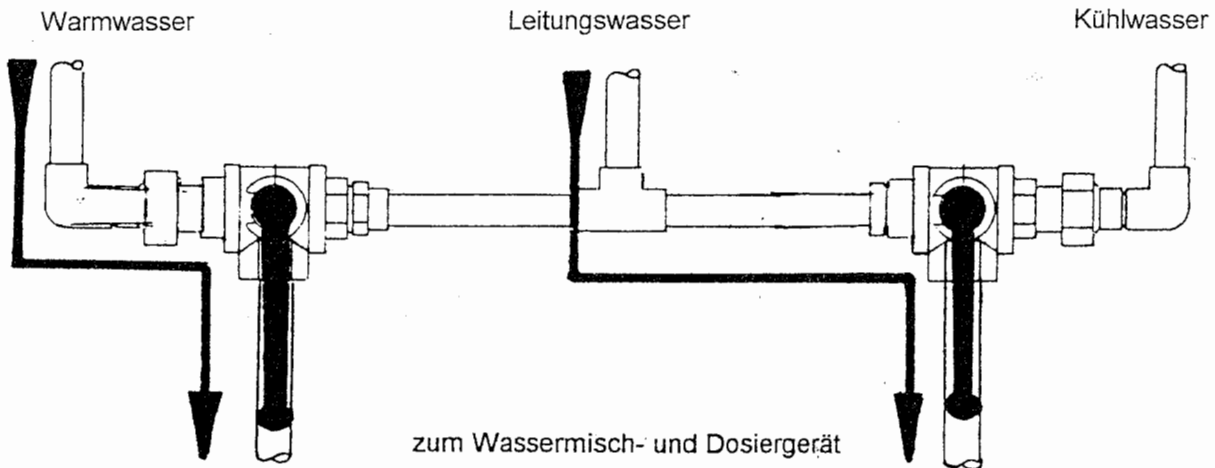

Stellung B:

Hebelstellung waagrecht nach rechts
Kühlwasser über Kaltwasserzulauf
Leitungswasser über Warmwasserzulauf

